



# Câmara Municipal de Castro

## ESTADO DO PARANÁ

Requerimento Nº  
409/2023

**Súmula:** Requer informações sobre a possibilidade de reparos no sistema pluvial da Rua Do Rosário e a Rua Telles, em frente ao nº 495, Bairro Lacustre, nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Requeiro à mesa, após ouvido em Plenário na forma regimental, que seja oficiado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, informações sobre a possibilidade de reparos no sistema pluvial da Rua Do Rosário e a Rua Telles, em frente ao nº 495, Bairro Lacustre.

### JUSTIFICATIVA

Essas ruas apresentam bueiros entupidos, devido as chuvas que estão ocorrendo, provocando sujeira e mau cheiro na frente das residências, oferecendo perigo aos moradores desse local, conforme croqui e foto em anexo.

Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Castro, 07 de Novembro de 2023.

 Documento assinado eletronicamente por Jonathan Cesar Flores Barros, Vereador Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Jonathan Cesar Flores Barros


**Vereador**



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

## Croqui

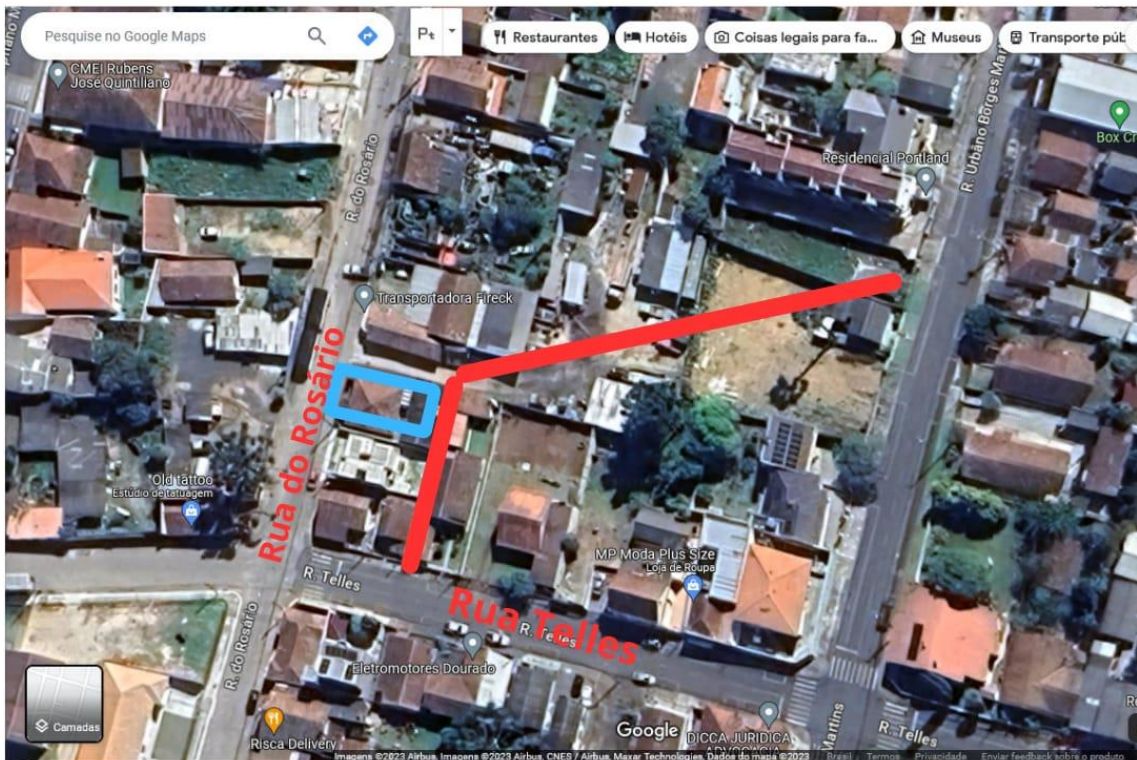

Casa que inunda os fundos




Rede pluvial antiga



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

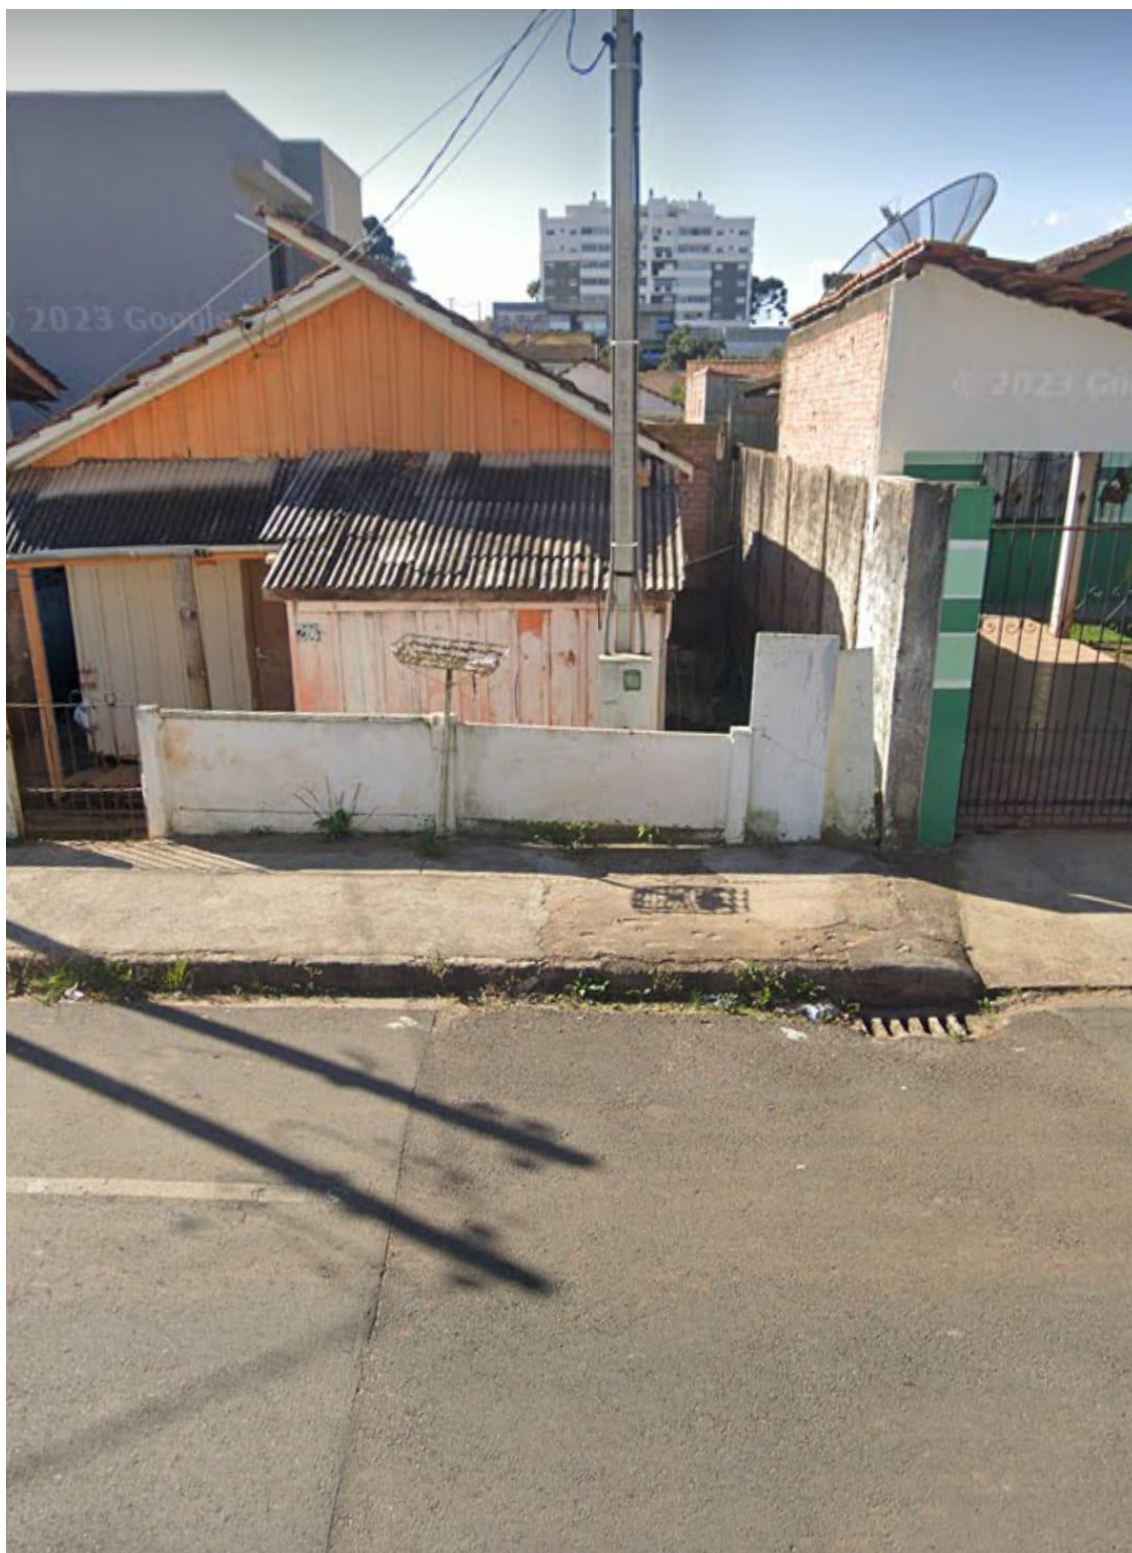

# Requerimento e reparos RuA do Rosário.docx

Documento número cdcdb8b6-ca55-4b04-bd79-1698dfba17bb

Criado por profjonathan@castro.pr.leg.br em 07 Novembro 2023, 15:04



## Assinaturas

✓ Jonathan Barros  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.189.26.169

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0  
Safari/537.36 OPR/103.0.0.0

Data e hora: Novembro 07, 2023, 15:05:32

E-mail: profjonathan@castro.pr.leg.br

ZapSign Token: cf5de96a-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-7e6f8a963503



Assinatura de Jonathan Barros

✓ Requerimento nº 409/2023  
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail


IP: 179.189.26.169 / Geolocalização: -24.790279, -49.989507

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)  
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0  
Safari/537.36

Data e hora: Novembro 07, 2023, 15:21:29

E-mail: recepcao@castro.pr.leg.br (autenticado com código  
único enviado exclusivamente a este e-mail)

ZapSign Token: 6e362394-\*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-e163e3008fdf

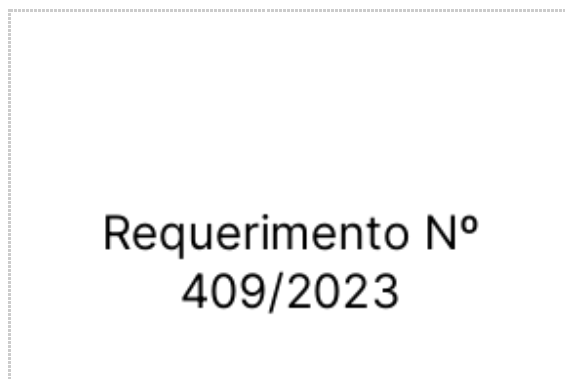

Assinatura de Requerimento nº 409/2023



Hash do documento original (SHA256):

db16b046423bdd1a767c2cfcfd94ac0c38d8c5dee0619e62a11d37d4267efb70

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=cdcdb8b6-ca55-4b04-bd79-1698dfba17bb>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação cdcdb8b6-ca55-4b04-bd79-1698dfba17bb, conforme os Termos de Uso da ZapSign em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

